

Вентилятор с фильтром MF-291

320×320 мм

550–680 м³/час





Решетка с фильтром MG-291

320×320 мм




Габаритные и установочные размеры, мм

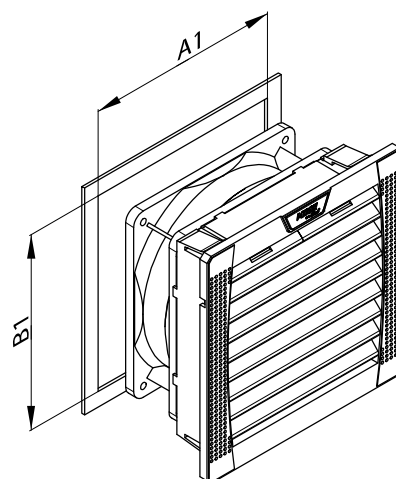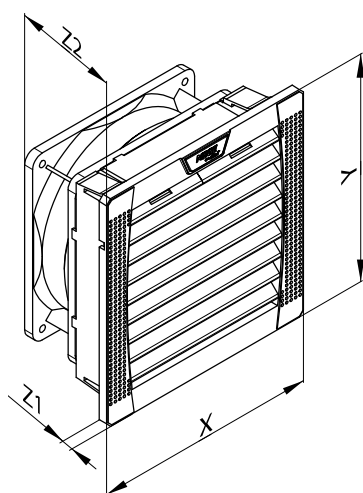

Замена фильтровального материала

Для замены фильтровального материала необходимо:

- Открыть крышку лицевой панели 1 Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Извлечь загрязненный фильтровальный материал 2 из фиксирующей рамки на лицевой панели Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Установить новый фильтровальный материал. Убедиться, что фильтровальный материал уложен ровно, без зазоров.

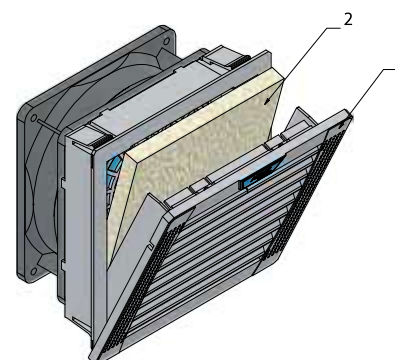

Технические характеристики

Артикул		10531521	10533631	10521521	10523631	15501021	15503031
Модель		MF-291.550	MF-291.550F5	MF-291.680D24	MF-291.680D24F5	MG-291	MG-291F5
Номинальное напряжение, В	(AC)	230	230	–	–	–	–
	(DC)	–	–	24	24	–	–
Номинальный ток, А		0.29	0.29	4	4	–	–
Номинальная мощность, Вт		65	65	96	96	–	–
Объем воздушного потока, м³/ч	свободный поток	550	550	680	680	–	–
	с фильтром G3*	380	–	510	–	–	–
	с фильтром F5/M5*	–	380	–	510	–	–
Степень защиты, IP		54	54	54	54	54	54
Класс очистки		G3	F5	G3	F5	G3	F5
Уровень шума, дБ		62	62	62	62	–	–
Тип подшипника		Качения	Качения	Качения	Качения	–	–

Защитный кожух серии MPC для повышения степени защиты до IP56 (подробно на стр. 44–45)

С винтовым креплением	металлический окрашенный	70151600	70151600	70151600	70151600	70151600	70151600
		MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600
	нержавеющая сталь	70153600	70153600	70153600	70153600	70153600	70153600
		MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600

Сменные фильтры (подробно на стр. 55)

Сменные фильтры	класс очистки G3	150316.M		150316.M		150316.M	
	класс очистки F5/M5		150510.M		150510.M		150510.M

*Параметры при эксплуатации с чистым фильтром. Для обеспечения указанных параметров необходима регулярная замена фильтров:

- Артикул [140316.M](#) Сменный фильтр, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- Артикул [140510.M](#) Сменный фильтр, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

Габаритные и установочные размеры, мм

Вентиляторы MF-291		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
10531521	MF-291.550	320	320	7	125	291	291
10533631	MF-291.550F5						
10521521	MF-291.680D24						
10523631	MF-291.680D24F5						
Решетка с фильтром MG-291		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
15501021	MG-291	320	320	7	36	291	291
15503031	MG-291F5						

Вентилятор с фильтром MF-291

320×320 мм

1150–1200 м³/час





Решетка с фильтром MG-291

320×320 мм




Габаритные и установочные размеры, мм

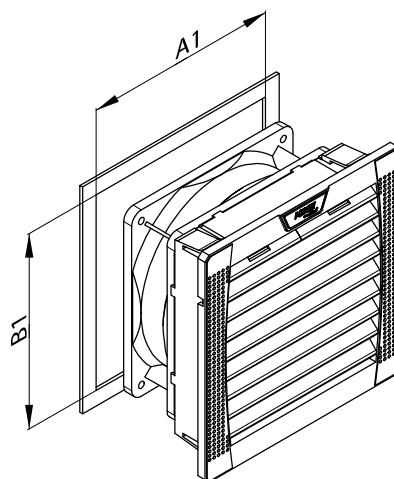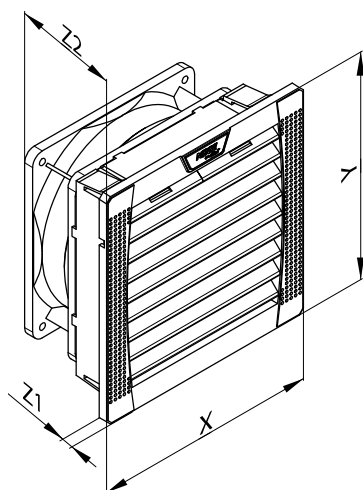

Замена фильтровального материала

Для замены фильтровального материала необходимо:

- Открыть крышку лицевой панели 1 Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Извлечь загрязненный фильтровальный материал 2 из фиксирующей рамки на лицевой панели Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Установить новый фильтровальный материал. Убедиться, что фильтровальный материал уложен ровно, без зазоров.

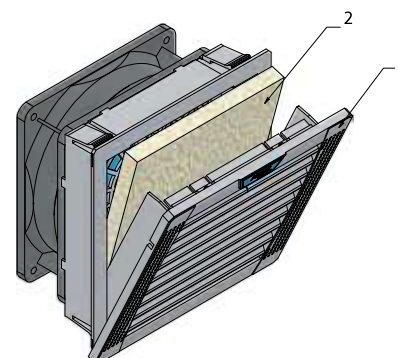

Технические характеристики

Артикул		10531621	10533531	10521621	10523531	15501021	15503031
Модель		MF-291.1150	MF-291.1150F5	MF-291.1200D24	MF-291.1200D24F5	MG-291	MG-291F5
Номинальное напряжение, В	(AC)	230	230	–	–	–	–
	(DC)	–	–	24	24	–	–
Номинальный ток, А		0.52	0.52	4	4	–	–
Номинальная мощность, Вт		120	120	96	96	–	–
Объем воздушного потока, м³/ч	свободный поток	1150	1150	1200	1200	–	–
	с фильтром G3*	750	–	900	–	–	–
	с фильтром F5/M5*	–	750	–	900	–	–
Степень защиты, IP		54	54	54	54	54	54
Класс очистки		G3	F5	G3	F5	G3	F5
Уровень шума, дБ		70	70	70	70	–	–
Тип подшипника		Качения	Качения	Качения	Качения	–	–

Защитный кожух серии MPC для повышения степени защиты до IP56 (подробно на стр. 36–37)

С винтовым креплением	металлический окрашенный	70151600	70151600	70151600	70151600	70151600	70151600
		MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600	MPC-151600
	нержавеющая сталь	70153600	70153600	70153600	70153600	70153600	70153600
		MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600	MPC-153600

Сменные фильтры (подробно на стр. 55)

Сменные фильтры	класс очистки G3	150316.M		150316.M		150316.M	
	класс очистки F5/M5		150510.M		150510.M		150510.M

*Параметры при эксплуатации с чистым фильтром. Для обеспечения указанных параметров необходима регулярная замена фильтров:

- Артикул [150316.M](#) Сменный фильтр, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- Артикул [150510.M](#) Сменный фильтр, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

Габаритные и установочные размеры, мм

Вентиляторы MF-291		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
10531621	MF-291.1150	320	320	7	127	291	291
10533531	MF-291.1150F5						
10521621	MF-291.1200D24						
10523531	MF-291.1200D24F5						
Решетка с фильтром MG-291		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
15501021	MG-291	320	320	7	36	291	291
15503031	MG-291F5						