

Вентилятор с фильтром MF-125

145×145 мм

65–145 м³/час





Решетка с фильтром MG-125

145×145 мм




Габаритные и установочные размеры, мм

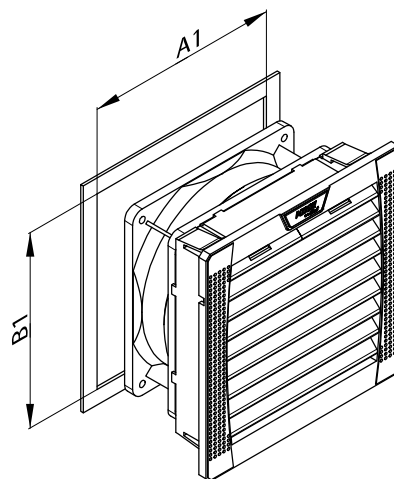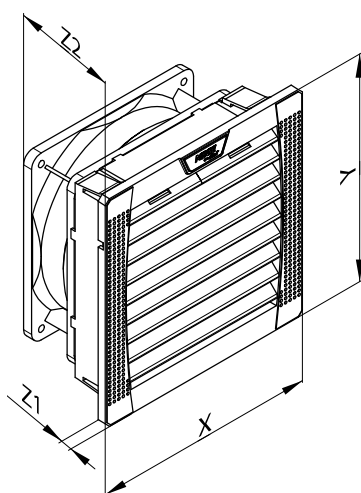

Замена фильтровального материала

Для замены фильтровального материала необходимо:

- Открыть крышку лицевой панели 1 Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Извлечь загрязненный фильтровальный материал 2 из фиксирующей рамки на лицевой панели Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Установить новый фильтровальный материал. Убедиться, что фильтровальный материал уложен ровно, без зазоров.

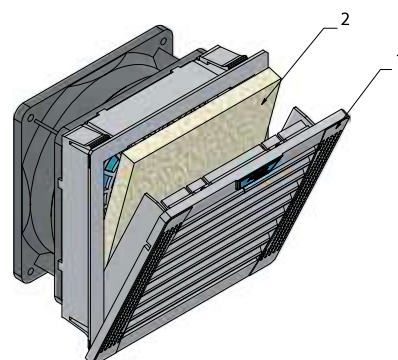

Технические характеристики

Артикул		10231221	10233231	10231321	10221221	10223231	15201021	15203031
Модель		MF-125.065	MF-125.065F5	MF-125.145	MF-125.085D24	MF-125.085D24F5	MG-125	MG-125F5
Номинальное напряжение, В	(AC)	230	230	230	–	–	–	–
	(DC)	–	–	–	24	24	–	–
Номинальный ток, А		0.12	0.12	0.12	0.35	0.35	–	–
Номинальная мощность, Вт		19	19	19	7.7	7.7	–	–
Объем воздушного потока, м³/ч	свободный поток	65	65	145	85	85	–	–
	с фильтром G3*	55	–	125	72	–	–	–
	с фильтром F5/M5*	–	55	–	–	72	–	–
Степень защиты, IP		54	54	54	54	54	54	54
Класс очистки		G3	F5	G3	G3	F5	G3	F5
Уровень шума, дБ		41	41	34	41	41	–	–
Тип подшипника		Качения	Качения	Качения	Качения	Качения	–	–

Защитный кожух серии MPC для повышения степени защиты до IP56 (подробно на стр. 44–45)

С винтовым креплением	металлический окрашенный	70121600	70121600	70131600	70121600	70121600	70121600	70121600
		MPC-121600	MPC-121600	MPC-131600	MPC-121600	MPC-121600	MPC-121600	MPC-121600
	нержавеющая сталь	70123600	70123600	70133600	70123600	70123600	70123600	70123600
		MPC-123600	MPC-123600	MPC-133600	MPC-123600	MPC-123600	MPC-123600	MPC-123600

Сменные фильтры (подробно на стр. 55)

Сменные фильтры	класс очистки G3	120316.M		120316.M	120316.M		120316.M	
	класс очистки F5/M5		120510.M			120510.M		120510.M

*Параметры при эксплуатации с чистым фильтром. Для обеспечения указанных параметров необходима регулярная замена фильтров:

- Артикул [120316.M](#) Сменный фильтр, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- Артикул [120510.M](#) Сменный фильтр, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

Габаритные и установочные размеры, мм

Вентиляторы MF-125		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
10231221	MF-125.065	145	145	5	70	125	125
10233231	MF-125.065F5						
10231321	MF-125.145						
10221221	MF-125.085D24						
10223231	MF-125.085D24F5						
Решетка с фильтром MG-125		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
15201021	MG-125	145	145	5	27	125	125
15203031	MG-125F5						